

3 AC 50Hz 22000V
SIEŤ: S REZONANČNE UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
 UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU
OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
 UZEMNENÍM
3/PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
 PRI PORUČE:
 OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN
 podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.13
 KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI

DOTKNUTÉ PARCELY:

VN KÁBEL:
 - CKN1378/2, CKN1266/2, CKN1266/9

TS-IBV2 DLHÁ LÚKA:
 - CKN1266/9

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ PODĽA STN 736005


| DRUH VEDENIA | SILOVÝ KÁBEL DO 10kV | SILOVÝ KÁBEL DO 10kV | SILOVÝ KÁBEL DO 35kV | OZNAMOVACÍ KÁBEL | PLYNOVOD DO 0,005MPa | PLYNOVOD DO 0,3MPa | VODOVOD | KANALIZÁCIA |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| SILOVÝ KÁBEL DO 35kV SÚBEH | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 0,3x | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| SILOVÝ KÁBEL DO 35kV KRIŽOVANIE | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,8 0,1x | 0,1 | 0,2 | 0,4 0,2x | 0,3 |

x - KÁBEL ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE


ULOŽENIE NN KÁBLA

1:25

VOLNÝ TERÉN

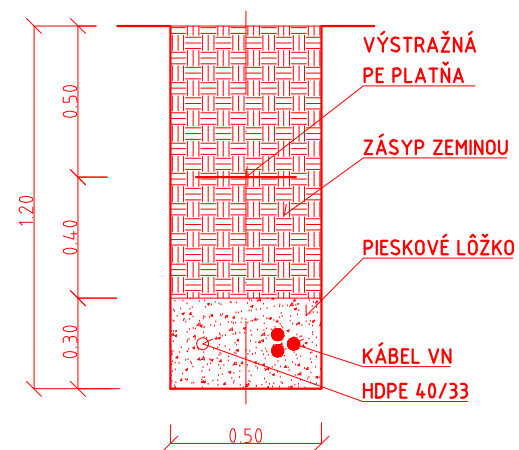

POD CESTOU

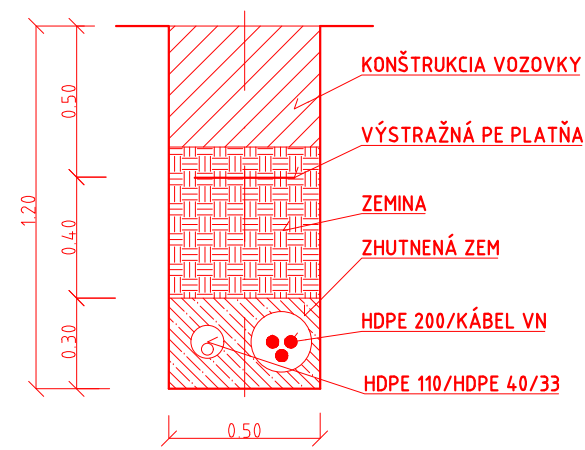

LEGENDA:

- - Pôvodné VN-22kV vedenie ponechá sa
- - Navrhované VN-22kV vedenie



| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| VYPRACOVAL: Ing. Peter ŽARNOVSKÝ | ZODP. PROJEKTANT: Ing. Peter ŽARNOVSKÝ | KONTROLOVAL: - | Ing. Peter ŽARNOVSKÝ Bernolákova 6, BARDEJOV tel: 0903117791 mail: pzarnovskyy@gmail.com | |
| STAVEBNÍK: ELEKTRO J.M.P., s.r.o., Kľušovská Zábava 243, Kľušov 086 22 | | | | |
| MIESTO STAVBY: Bardejov, Dlhá Lúka | | | DÁTUM: | 10/2020 |
| STAVBA: IBV2 DLHÁ LÚKA | | | STUPEŇ: | DSP, DRS |
| OBJEKT: S001 VN PRÍPOJKA / S002 NOVÁ DTS S003 ROZŠÍRENIE NN SIETE / S004 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE | | | FORMÁT: | 2A4 |
| SITUÁCIA VN | | | MIERKA: 1:2000 | Č. VÝKRESU 02 |