

PRÍLOHA č. 2


**Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie v bytových objektoch
v jednotlivých tepelných okruhoch spoločnosti Bardterm, s.r.o. v členení
podľa jednotlivých objektov spotreby tepla za obdobie rokov
2000 až 2004**

Tepelný okruh:


Kotoľňa K - 01, Bardejov

P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Stavieb. sústava	Počet bytov/osôb	Merná plocha	Teplota na vykurovanie			Spotreba TUV					
						skutočná	normatív	skutočná / normatív	voda	teplo	merná spotreba			
		ulica a číslo			m ²	GJ	GJ	kW/h/m ² /MP	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.		
1	OSBD	Fučíkova 1/9-10	T 15	12	23	936	388	449	115,1	133,3	254	94	4,1	11,0
2	OSBD	Fučíkova 19/29-30	T 15	21	58	1 572	541	704	95,6	124,4	600	222	3,8	10,3
3	OSBD	Fučíkova 7/21-22	T 15	12	23	906	371	435	113,6	133,3	407	151	6,5	17,7
4	OSBD	Nábrežná 12A/17-18	T 15	15	36	1 182	451	567	106,0	133,3	334	124	3,4	9,3
5	OSBD	Nábrežná 13A/22-23	T 15	15	31	1 182	402	567	94,5	133,3	230	85	2,7	7,4
6	Spravbyť. s.r.o.	Štefánikova 6,7	T 02	24	44	1 530	562	670	102,0	121,7	565	209	4,8	12,8
7	Spravbyť. s.r.o.	Nábrežná 14,15,16	T 02	36	89	2 531	901	1 109	98,9	121,7	1 082	401	4,5	12,2
8	Spravbyť. s.r.o.	Nábrežná 24,25,26	T 02	36	78	2 531	903	1 109	99,1	121,7	1 013	375	4,8	13,0
9	Spravbyť. s.r.o.	Nábrežná 27,28	T 02	13	37	1 181	442	517	104,0	121,7	382	141	3,8	10,3
10	Spravbyť. s.r.o.	Nábrežná 29	T 02	8	17	569	238	249	116,2	121,7	237	88	5,2	13,9
11	Spravbyť. s.r.o.	Nábrežná 3,4,5	T 02	36	91	2 531	976	1 109	107,1	121,7	1 067	395	4,3	11,7
12	Spravbyť. s.r.o.	Nábrežná 6,7	T 02	15	32	1 181	426	517	100,2	121,7	435	161	5,0	13,6
13	Spravbyť. s.r.o.	Fučíkova 41,42	T 02	24	66	1 696	614	743	100,6	121,7	704	261	3,9	10,7
14	Spravbyť. s.r.o.	Ševčenku 4-6	T 02	36	86	2 515	935	1 102	103,3	121,7	1 074	398	4,6	12,5
15	Spravbyť. s.r.o.	Nábrežná 12,13	T 02	15	34	1 181	456	517	107,3	121,7	485	180	5,3	14,3


Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie	Wh/m ² /MP.D				
	rok				
	2001	2002	2003	2004	2004
1	33,5	35,0	30,7	28,9	28,9
2	28,6	28,8	25,8	24,0	24,0
3	33,6	33,7	31,9	28,5	28,5
4	32,4	33,3	29,6	26,6	26,6
5	27,5	26,7	25,6	23,7	23,7
6	28,7	29,7	26,7	25,6	25,6
7	27,4	28,4	28,3	24,8	24,8
8	29,0	30,2	26,8	24,8	24,8
9	36,0	36,7	32,5	26,1	26,1
10	33,2	35,4	33,3	29,1	29,1
11	31,0	31,8	29,5	26,9	26,9
12	29,9	31,8	27,9	25,1	25,1
13	30,1	29,0	28,1	25,2	25,2
14	29,9	30,5	28,3	25,9	25,9
15	32,2	32,1	28,7	26,9	26,9

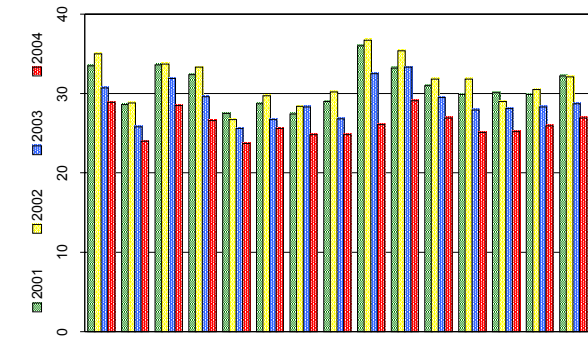

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

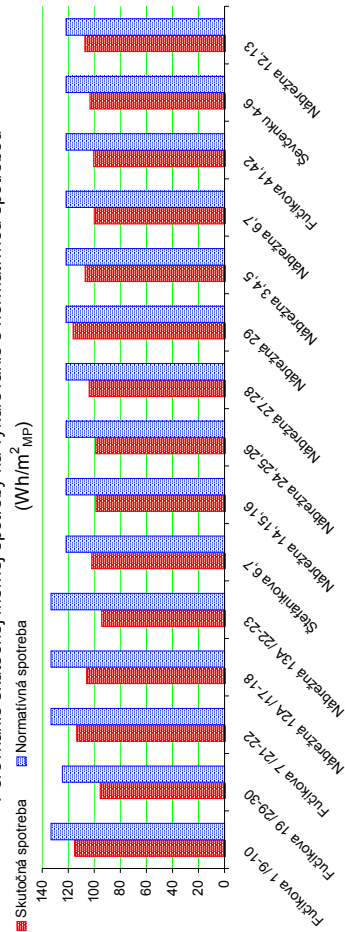

Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok

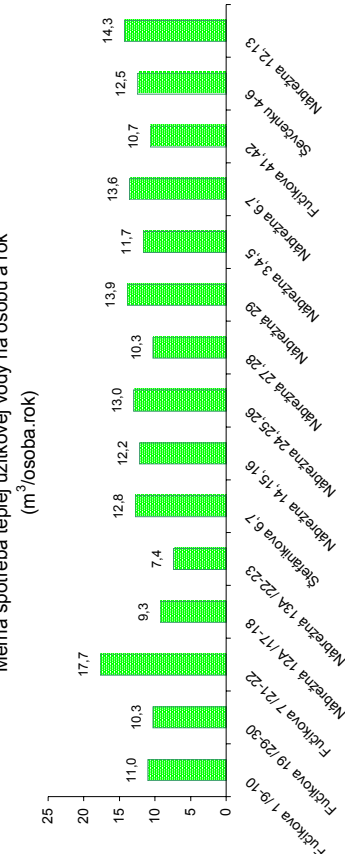


Tepelný okruh:


Kotoľňa K - 01, Bardejov

P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Stavieb. sústava	Počet		Merná plocha	Teplota na vykurovanie				Spotreba TUV		
				bytov/osôb	bytov/osôb		skutočná	normatív	skutočnej	normatív	voda	teplo	merná spotreba
	ulica a číslo					GJ	GJ	kw/hm ² MP	kw/hm ² MP	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.
16	Spravbyf. s.r.o.	T.Ševčenkú 1,2	T 02	24	69	1 696	743	94,7	121,7	650	241	3,5	9,4
17	Spravbyf. s.r.o.	Nábrežna 9,10,11	T 02	36	97	2 531	1109	103,3	121,7	978	362	3,7	10,1
18	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 17,18	T 02	12	30	928	407	99,1	121,7	348	129	4,3	11,6
19	Spravbyf. s.r.o.	29.augusta 1,2	T 02	12	32	938	389	411	115,2	502	186	5,8	15,7
20	Spravbyf. s.r.o.	Nábrežna 19,20,21	T 02	36	86	2 531	1109	97,8	121,7	1 054	390	4,5	12,3
21	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 15,16	T 02	12	23	928	342	407	102,4	226	84	3,6	9,8
22	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 39,40	T 02	24	50	1 557	682	96,5	121,7	759	281	5,6	15,2
23	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 19,20	T 02	12	31	928	371	407	111,1	336	124	4,0	10,8
24	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 23,24	T 02	12	31	901	438	395	135,0	409	151	4,9	13,2
25	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 31,32	T 02	23	51	1 530	511	640	92,8	505	187	3,7	9,9
26	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 33,34	T 02	24	56	1 573	536	689	94,7	584	216	3,9	10,4
27	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 35,36	T 02	24	66	1 530	578	670	104,9	737	273	4,1	11,2
28	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 12,13	T 02	12	28	928	329	407	98,5	181	67	2,4	6,5
29	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 37,38	T 02	24	52	1 530	504	670	91,5	521	193	3,7	10,0
30	Spravbyf. s.r.o.	Fučíkova 26,27,28	T 02	36	95	2 538	832	1112	91,0	121,7	979	3,8	10,3


Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie	Wh/m ² MP.D				
	rok				
	2001	2002	2003	2004	2004
26,9	26,9	26,0	23,7	23,7	
29,8	30,7	28,3	25,9	25,9	
34,7	36,1	30,8	24,8	24,8	
32,5	33,5	30,1	28,9	28,9	
31,5	32,4	29,0	24,5	24,5	
29,0	30,6	29,0	25,7	25,7	
25,6	26,2	25,3	24,2	24,2	
31,5	33,3	31,3	27,8	27,8	
41,6	41,9	38,3	33,9	33,9	
27,0	28,6	26,1	24,4	24,4	
26,1	27,9	25,5	23,7	23,7	
30,2	31,3	29,3	26,3	26,3	
28,9	30,3	29,1	24,7	24,7	
26,7	27,3	24,5	22,9	22,9	
25,9	26,2	24,2	22,8	22,8	

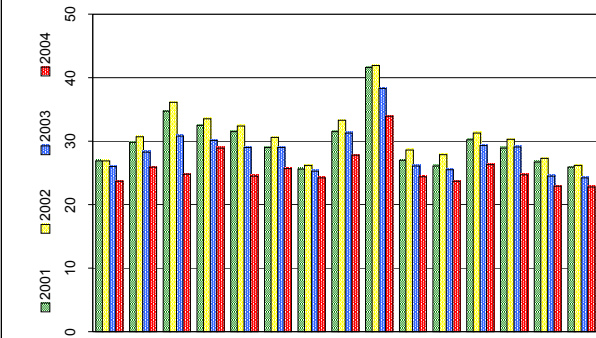

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

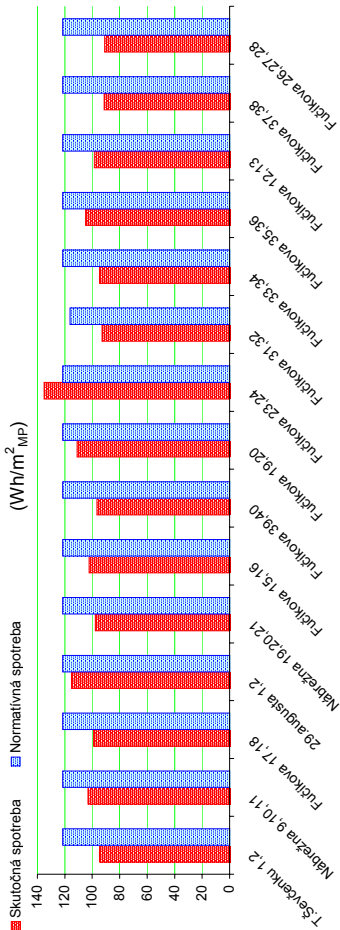


Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok

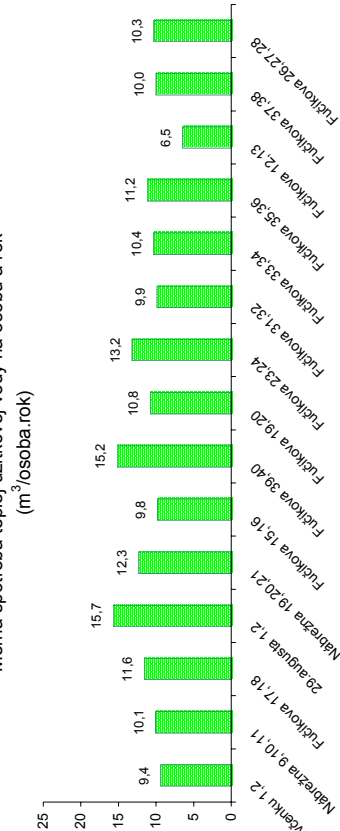


Tepelný okruh:

Kotolňa K - 02, Bardejov


P.č.	Oderbateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov osôb	Merná plocha	Hodnotené obdobie rok 2004			Spotreba TUV				
						Teplota na vykurovanie		voda		teplo		merná spotreba	
						skutočná	normatív	skutočná	normatív	skutočná	normatív	skutočná	normatív
Ulica a číslo	GJ	GJ	kWh/m ²	m ³	GJ	GJ	GJ/os.	m ³ /os.					
1	BARDBYT, s.r.o.	Komenského 26	T06B b. KE	71	5 350	1829	1914	95,0	99,4	1 764	644	3,6	9,9
2	ByV s.r.o.	Ťačevská 24	T06B b. KE	71	5 398	1918	2010	98,7	103,4	2 918	700	3,3	13,6
3	ByV s.r.o.	Komenského 25	T06B b. KE	71	5 398	1861	1988	95,8	102,3	1 524	645	3,4	7,9
4	ByV s.r.o.	Komenského 38,39	T06B r. KE	32	2 600	942	971	100,6	103,7	967	447	4,7	10,2
5	OSBD	Sázavského 12/7-12	T06B r. KE	96	8 128	2615	3028	89,4	103,5	3 268	793	3,2	13,3
6	Spravbyť, s.r.o.	Sázavského 1,2,3,4,5,6	T06B r. KE	96	7 934	2624	2850	91,9	99,8	4 558	1 113	3,1	12,6
7	Spravbyť, s.r.o.	Komenského 28-33	T06B r. KE	96	8 048	2425	2891	83,7	99,8	3 326	1 215	4,4	12,0
8	Spravbyť, s.r.o.	Ťačevská 23	T06B b. KE	71	5 971	1710	2113	79,6	98,3	2 915	841	3,5	12,2
9	Spravbyť, s.r.o.	Sázavského 13-18	T06B r. KE	96	7 934	3043	2850	106,6	99,8	3 726	819	2,9	13,1
10	Spravbyť, s.r.o.	Komenského 40-45	T06B r. KE	96	8 048	2712	2891	93,6	99,8	3 630	1 326	4,8	13,1
11	Spravbyť, s.r.o.	Komenského 22	T06B b. KE	71	5 775	2182	2057	105,0	98,9	2 207	806	4,5	12,2
12	Spravbyť, s.r.o.	Komenského 20	T06B b. KE	71	5 775	2051	2044	98,7	98,3	2 353	859	4,3	11,8
13	Spravbyť, s.r.o.	Ťačevská 22	T06B b. KE	71	5 840	2336	2067	111,1	99,3	2 318	685	2,9	9,8
14	Spravbyť, s.r.o.	Komenského 34-37	T06B r. KE	64	5 200	1803	1868	96,3	99,8	2 673	976	4,7	13,0
15	Spravbyť, s.r.o.	Komenského 27	T06B b. KE	72	5 775	1799	2044	86,5	98,3	2 591	946	4,8	13,2
16	Spravbyť, s.r.o.	Komenského 21	T06B b. KE	71	5 430	2270	1921	116,1	98,3	2 298	839	4,1	11,3

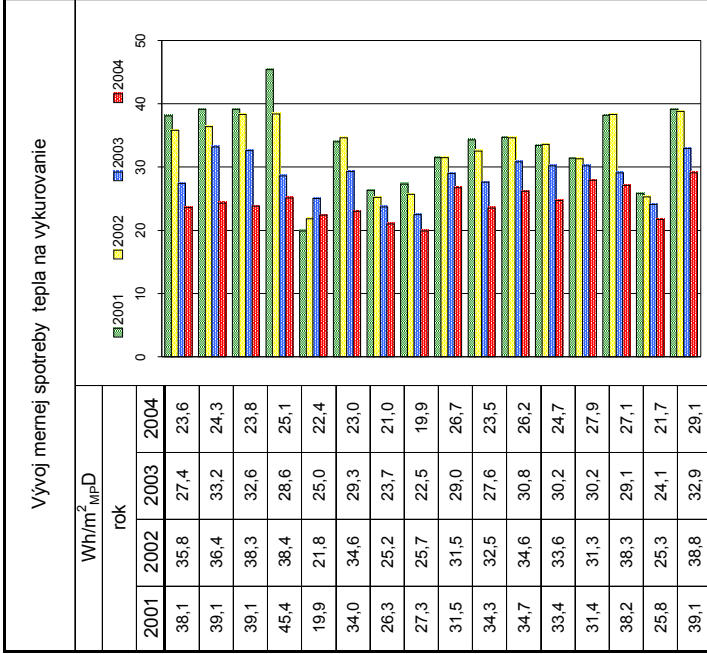


Porovnanie skutočnej mermnej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

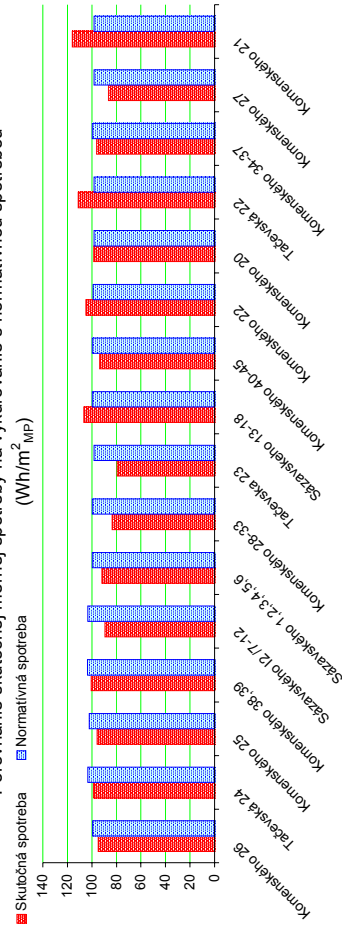

Merná spotreba teplej užítkovej vody na osobu a rok

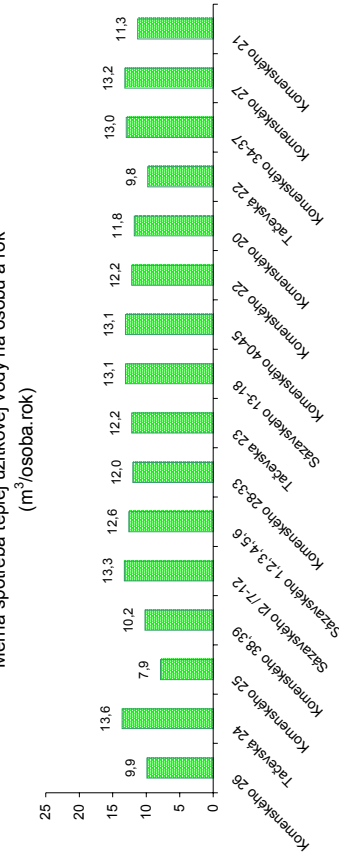

Tepelný okruh:		Kotolňa K - 03, Bardejov				Hodnotené obdobie rok 2004				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie									
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha	Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV			Wh/m ² MPD							
				bytov	osôb		skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	memná spotreba	2001	2002	2003	2004		
						m ²	GJ	GJ	kWh/m ² MP	GJ	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	rok	2001	2002	2003	2004
1	Byty s.r.o.	Tačevská 6	T06B b. KE	71	210	5 398	2080	1988	107,0	102,3	2 900	825	3,9	13,8	32,9	31,4	30,6	26,6	
2	OSBD	Tačevská A /33-37	BA NKS r. BA	80	251	7 184	2612	3039	101,0	117,5	3 315	943	3,8	13,2	29,8	29,9	27,4	25,3	
3	OSBD	Tačevská B /29-32	BA NKS r. BA	64	195	5 968	2382	2525	110,9	117,5	2 896	824	4,2	14,9	30,6	31,3	29,1	27,8	
4	Spravbyt., s.r.o.	Tačevská 15-21	BA NKS r. BA	112	408	11 128	5033	4539	125,6	113,3	5 354	1 524	3,7	13,1	37,2	37,3	34,5	31,5	
5	Spravbyt., s.r.o.	Tačevská 8-14	BA NKS r. BA	112	421	10 442	4914	4259	130,7	113,3	5 121	1 457	3,5	12,2	46,7	45,7	38,9	32,8	
6	Spravbyt., s.r.o.	Tačevská 7	T06B b. KE	71	218	5 775	1691	2044	81,3	98,3	2 548	725	3,3	11,7	25,2	26,5	22,5	20,4	
7	Spravbyt., s.r.o.	Tačevská 26,27,28	BA NKS r. BA	48	173	4 640	2080	1893	124,5	113,3	2 383	678	3,9	13,8	39,4	40,2	36,6	31,2	
8	Spravbyt., s.r.o.	Bezučova 12,14,16,18,20,22	BA NKS r. BA	96	296	7 928	4029	3234	141,2	113,3	5 012	1 426	4,8	16,9	39,7	39,7	38,0	35,4	
9	Spravbyt., s.r.o.	Bezučova 24-29	T06B r. KE	144	405	8 808	4067	3164	128,3	99,8	5 143	1 464	3,6	12,7	38,3	35,8	33,9	32,2	
10	Spravbyt., s.r.o.	Tačevská 5	T06B b. KE	71	205	5 354	2423	1914	125,7	99,3	3 028	862	4,2	14,8	31,9	33,1	32,8	31,3	

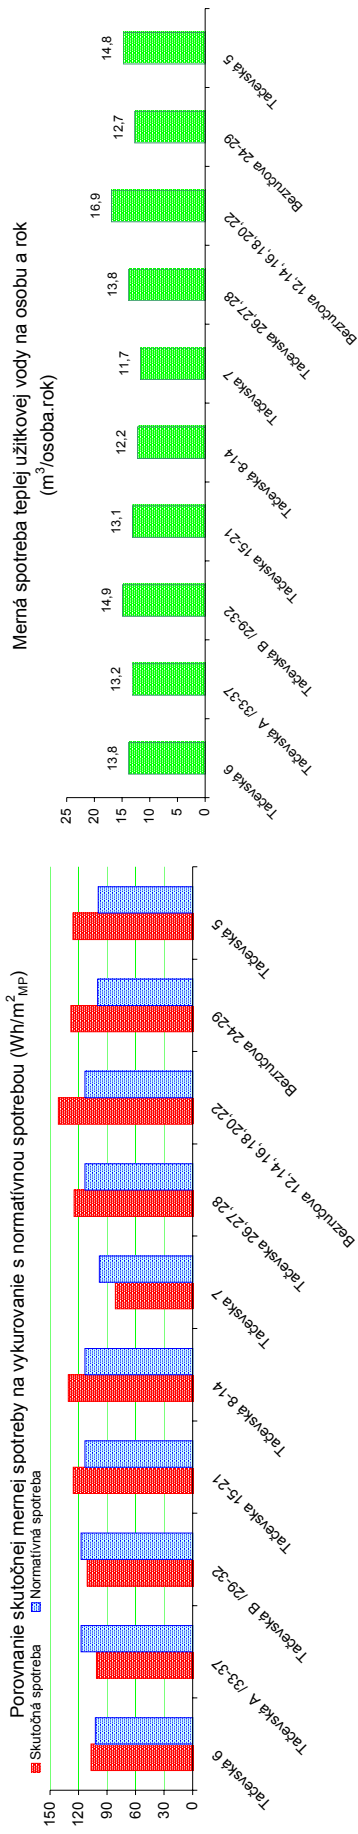


Tepeľný okruh:

Kotolňa K - 04, Bardejov


P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov/osôb	Memná plocha	Hodnotené obdobie rok 2004						
						Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV				
		ulica a číslo		merná spotreba		voda		merná spotreba				
				skutočná	normatív	skutočná	normatív	GJ	m ³ /os.			
				GJ	GJ	GJ	kWh/m ² _{MP}	GJ	GJ/os.			
1	Byty s.r.o.	Komenského 16,17,18,19	T06B r. KE	80	223	6 000	101,9	104,1	2 198	814	3,7	9,9
2	Byty s.r.o.	Komenského 8,9,10,11	T06B r. KE	96	245	6 664	85,0	104,4	2 692	854	3,5	11,0
3	OSBD	sv. Jakuba A7/29-30	T06B r. KE	24	77	2 208	823	104,4	851	276	3,6	11,1
4	Spravbyt., s.r.o.	Komenského 12,13,14,15	T06B r. KE	80	186	5 896	2 118	122,8	2 134	693	3,7	11,5
5	Spravbyt., s.r.o.	Komenského 6,7	T06B r. KE	24	75	2 208	793	128,7	1 134	368	4,9	15,1

Vývoj mamej spotreby tepla na vykurovanie					
Wh/m ² _{MPD}		rok			
		2001	2002	2003	2004
1	Byty s.r.o.	33,6	32,4	29,3	25,3
2	Byty s.r.o.	33,1	31,8	26,8	20,9
3	OSBD	30,7	30,3	28,9	26,2
4	Spravbyt., s.r.o.	34,2	34,2	33,4	30,8
5	Spravbyt., s.r.o.	35,8	36,5	35,3	32,3

Porovnanie skutočnej mamej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

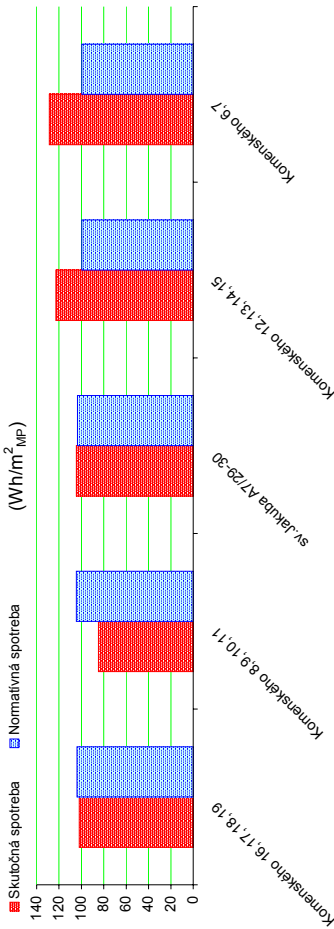

Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)

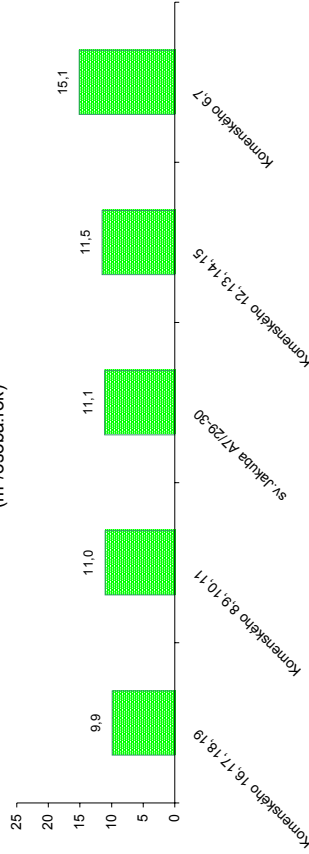


Tepelný okruh:


Kotolňa K - 06, Bardejov

P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha	Teplota na vykurovanie				Spotreba TUV			
				bytov	osôb		skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	teplo	spotreba
						m ²	GJ	GJ	KWh/m ² _MP	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	m ³ /os.
1	OSBD	Družba B2/62-65	BA NKS r. BA	64	214	5 330	2392	2255	124,7	117,5	2 920	911	4,3	13,6
2	OSBD	Družba B1/58-61	BA NKS r. BA	64	197	5 330	2196	2255	114,5	117,5	2 847	938	4,8	14,5
3	OSBD	Družba A6/35-37	BA NKS r. BA	48	137	5 168	1571	2186	84,4	117,5	1 882	611	4,5	13,7
4	OSBD	Družba A5/38-40	BA NKS r. BA	48	163	4 945	1826	2092	102,6	117,5	2 201	743	4,6	13,5
5	OSBD	Družba A4/41-43	BA NKS r. BA	48	147	5 152	1738	2179	93,7	117,5	2 003	673	4,6	13,6
6	OSBD	Družba A3/51-53	BA NKS r. BA	48	150	5 240	1643	2217	87,1	117,5	2 141	742	4,9	14,3
7	OSBD	Družba A1/45-47	BA NKS r. BA	48	154	5 224	1664	2210	88,5	117,5	2 463	828	5,4	16,0
8	OSBD	Družba A2/48-50	BA NKS r. BA	48	143	5 216	1631	2207	86,8	117,5	2 323	785	5,5	16,2
9	Spravbyť, s.r.o.	Pod papierňou 66,67,68	BA NKS r. BA	36	154	4 038	1521	1647	104,6	113,3	2 413	846	5,5	15,7
10	Spravbyť, s.r.o.	Pod papierňou 57	BA NKS b. BA	71	156	4 526	2479	1883	152,2	115,6	2 056	626	4,0	13,2
11	Spravbyť, s.r.o.	Pod papierňou 33,34	BA NKS r. BA	24	93	2 766	1572	1128	157,9	113,3	1 171	360	3,9	12,6
12	Spravbyť, s.r.o.	Pod papierňou 55	BA NKS b. BA	71	162	4 526	2488	1883	152,7	115,6	2 243	656	4,0	13,8
13	Spravbyť, s.r.o.	Pod papierňou 56	BA NKS b. BA	71	188	4 526	2449	1883	150,3	115,6	2 376	843	4,5	12,6


Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie				
Wh/m ² _MP.D	rok			
	2001	2002	2003	2004
1	35,4	37,9	34,1	31,3
2	32,5	34,7	31,7	28,7
3	33,0	33,9	30,0	21,2
4	35,3	37,0	33,5	25,7
5	32,0	33,6	31,3	23,5
6	32,6	32,9	30,1	21,8
7	31,7	34,6	31,1	22,2
8	30,8	32,8	30,4	21,8
9	36,8	39,0	38,5	26,2
10	39,4	43,6	39,3	38,1
11	45,2	48,9	44,8	39,6
12	36,9	41,3	38,4	38,3
13	38,3	43,0	39,9	37,7

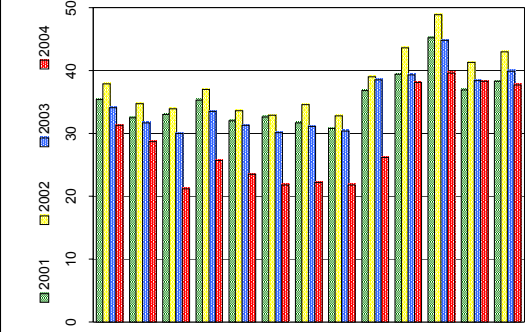


Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou (Wh/m²_MP)

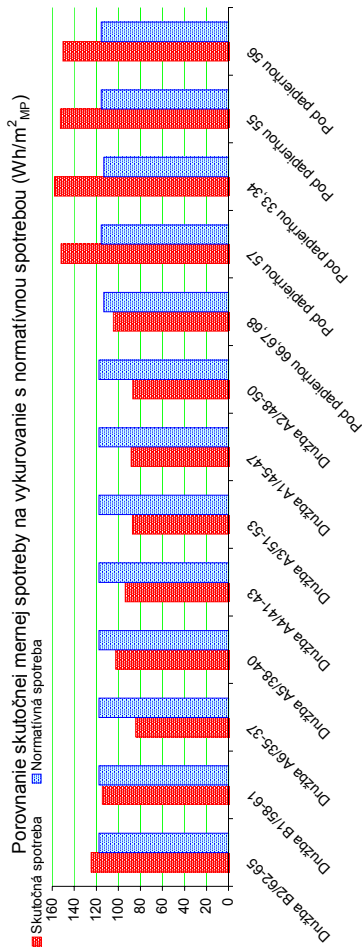

Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)

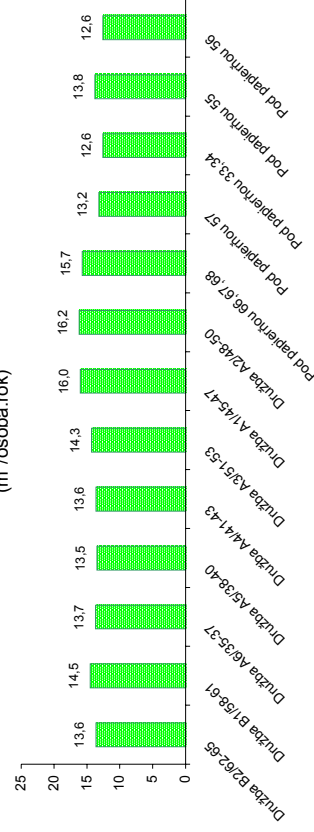

Teplinný okruh:		Kotolňa K - 07, Bardejov				Hodnotené obdobie rok 2004						Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie					
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet		Teplota na vykurovanie			Spotreba TUV			Wh/m ² MPD					
				bytov	osôb	skutočná	normatívna	skutočná	normatívna	voda	teplo	merná spotreba	2001	2002	2003	2004	
		ulica a číslo		m ²	GJ	GJ	kWh/m ² MP	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	rok	rok	rok	rok		
1	OSBD	Dlhý rad B4 /9-10	BA NKS r. BA	16	40	625	553	132,7	117,5	499	180	4,5	12,5	35,8	36,1	35,2	33,3
2	OSBD	Slovenská C/12-17	BA NKS r. BA	96	314	3544	3601	115,7	117,5	4 175	1 507	4,8	13,3	34,1	33,6	31,2	29,0
3	OSBD	Slovenská D/9-11	BA NKS r. BA	48	152	1921	1858	121,5	117,5	1 988	718	4,7	13,1	33,9	35,0	32,7	30,5
4	Spravbyt., s.r.o.	Dlhý rad 1,2	BA NKS r. BA	20	64	1140	983	131,4	113,3	943	340	5,3	14,7	37,2	37,2	34,7	33,0
5	Spravbyt., s.r.o.	Dlhý rad 3,4	BA NKS r. BA	20	76	1088	983	126,6	113,3	919	332	4,4	12,1	35,8	36,4	34,2	31,7
6	Spravbyt., s.r.o.	Dlhý rad 6,5	BA NKS r. BA	20	72	1119	983	129,0	113,3	912	329	4,6	12,7	34,3	35,2	33,5	32,3
7	Spravbyt., s.r.o.	Slovenská 6,7,8	BA NKS r. BA	36	137	1684	1292	147,7	113,3	1 758	635	4,6	12,8	40,9	41,6	39,9	37,0

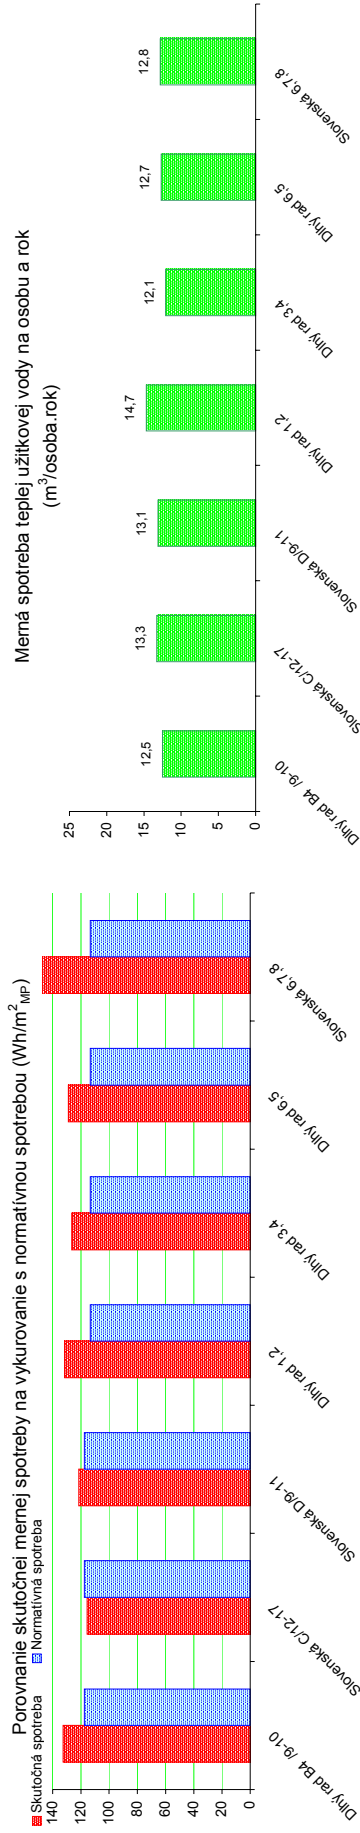


Tepelný okruh:


Kotolňa K - 08, Bardejov

P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha	Hodnotené obdobie rok 2004							
				bytov	osôb		Teplu na vykurovanie		Spotreba TUV					
ulica a číslo		ulica a číslo		skutočná	normatív	skutočná	normatív	skutočná	normatív					
				GJ	GJ	GJ	GJ	m ³	GJ					
1	BARDBYT, s.r.o.	Dlhý rad 18,19,20	BA NKS r. BA	30	78	3 690	1582	1505	119,1	113,3	1 283	511	6,5	16,4
2	Spravbyt, s.r.o.	Dlhý rad 22,21	BA NKS r. BA	20	76	2 482	1063	1012	119,0	113,3	952	379	5,0	12,5
3	Spravbyt, s.r.o.	Dlhý rad 23,24,25	BA NKS r. BA	30	107	3 690	1564	1471	117,7	110,7	1 681	669	6,3	15,7


Vývoj mernéj spotreby tepla na vykurovanie					
Wh/m ² MPD					
rok		2003		2004	
2001	2002	2003	2004	2003	2004
29,8	32,3	30,6	29,9	29,9	29,9
31,2	33,6	31,2	29,8	31,2	29,8
31,8	33,2	32,1	30,2	32,1	30,2

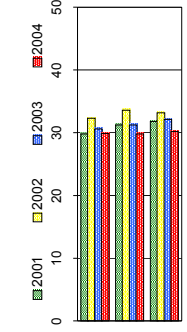

Porovnanie skutočnej mernéj spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou (Wh/m²MP)

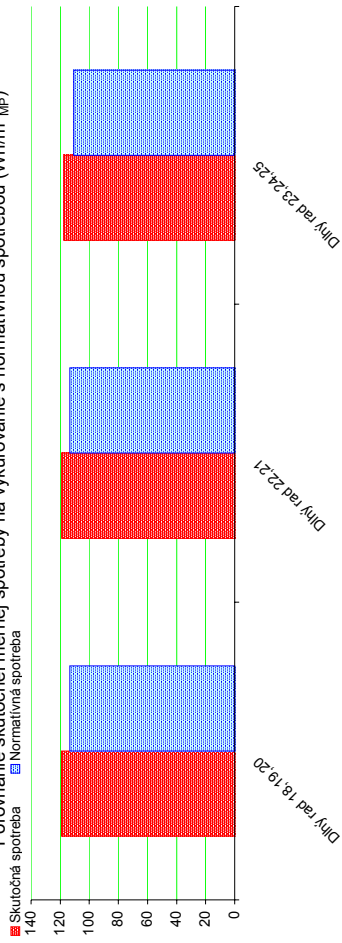

Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)

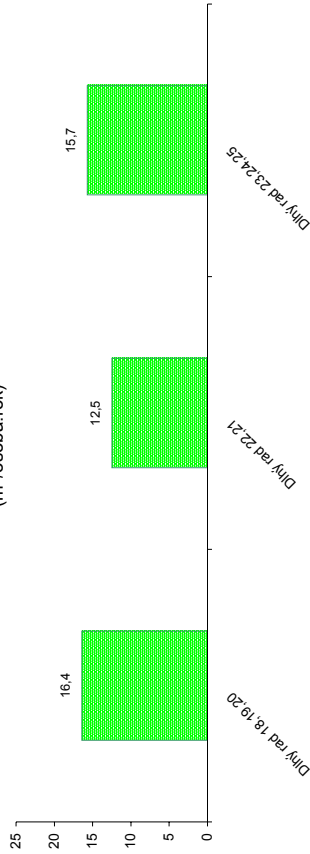


Tepelný okruh:


Kotolňa K - 09, Bardejov

P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha	Teplota na vykurovanie			Spotreba TUV				
				bytov. osôb	bytov. osôb		skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	memná spotreba	
						m ²	GJ	GJ	kWh/m ² _MP	GJ	GJ	m ³	GJ	m ³ /os.
1	OSBD	Gorkého B3/5-6	T 15	21	40	1 600	554	788	96,2	133,3	454	171	4,3	11,4
2	OSBD	Gorkého B2/3-4	T 15	21	33	1 576	636	756	112,1	133,3	458	173	5,2	13,9
3	OSBD	Jiráskova A4/6-7	BA NKS r. BA	24	37	2 012	953	851	131,6	117,5	401	151	4,1	10,8
4	OSBD	Jiráskova A6/1-4	BA NKS r. BA	48	140	3 960	1867	1675	131,0	117,5	1 567	590	4,2	11,2
5	OSBD	Komenského A2/3-4	BA NKS r. BA	28	76	2 347	899	993	106,4	117,5	1 305	492	6,5	17,2
6	OSBD	Komenského A3/1-2	BA NKS r. BA	24	63	2 012	1050	851	145,0	117,5	980	369	5,9	15,6
7	OSBD	Jiráskova A5/19-22	BA NKS r. BA	32	99	3 313	1574	1401	132,0	117,5	1 523	574	5,8	15,4
8	OSBD	Gorkého B1/1-2	T 15	21	52	1 572	573	754	101,3	133,3	489	184	3,5	9,4
9	Spravbyt., s.r.o.	Partizánska 2.3	T 02	8	25	800	475	350	164,9	121,7	227	86	3,4	9,1
10	Spravbyt., s.r.o.	Gorkého 14-19	T 02	72	175	5 144	1890	2253	102,1	121,7	1 874	706	4,0	10,7
11	Spravbyt., s.r.o.	Gorkého 7-12	T 02	72	174	5 144	1786	2253	96,4	121,7	2 015	759	4,4	11,6


Vývoj mernéj spotreby tepla na vykurovanie					
Wh/m ² _MP.D	rok				
	2001	2002	2003	2004	2004
29,4	30,7	23,7	24,1	24,1	24,1
33,5	32,3	30,6	28,1	28,1	28,1
36,0	35,9	35,5	33,0	33,0	33,0
37,2	35,9	35,0	32,8	32,8	32,8
29,7	30,0	30,0	26,7	26,7	26,7
38,2	38,5	37,7	36,3	36,3	36,3
37,6	36,7	34,8	33,1	33,1	33,1
29,1	28,1	27,8	25,4	25,4	25,4
44,7	44,9	42,5	41,3	41,3	41,3
31,6	31,5	29,6	25,6	25,6	25,6
28,3	28,2	26,5	24,2	24,2	24,2

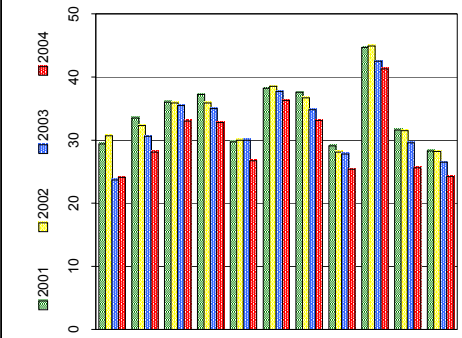

Porovnanie skutočnej mernéj spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou (Wh/m²_MP)

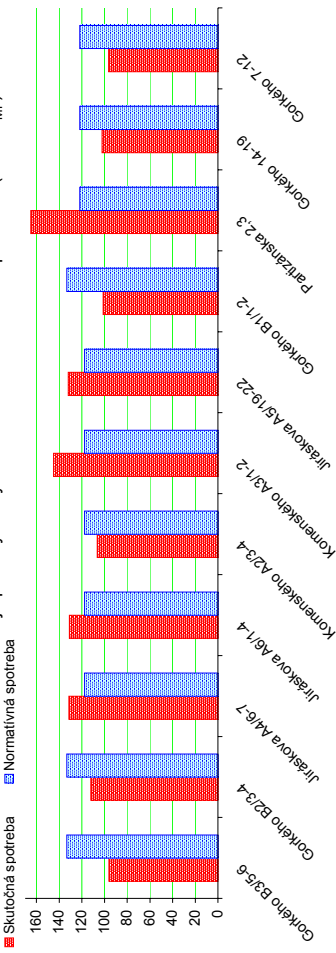


Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)

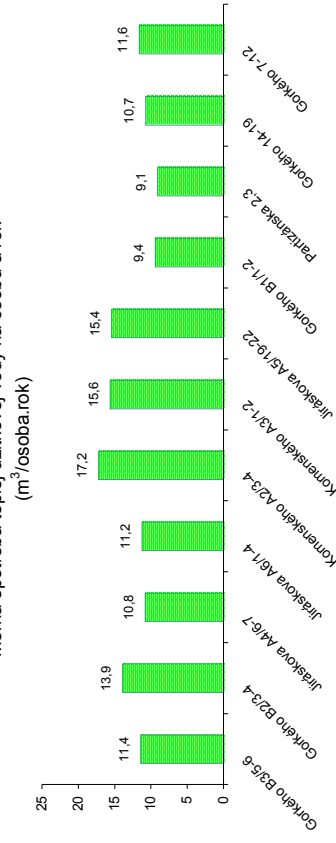


Tepelný okruh:		Kotolňa K - 10, Bardejov				Hodnotené obdobie rok 2004				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie							
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov/ osôb	Merná plocha	Teplota na vykurovanie			Spotreba TUV			Wh/m ² MPD					
						spotreba skutočná	normatív	skutočná / normatív	voda	teplo	meraná spotreba	2001	2002	2003	2004		
		ulica a číslo			m ²	GJ	GJ	kWh/m ² MP	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	2001	2002	2003	2004	
1	OSBD	Vinbarg A9/16-18	Pl.14 r. II.	48	4 768	1337	1627	77,9	94,8	2 455	777	4,1	13,0	23,9	23,1	21,3	19,5
2	OSBD	Vinbarg A8/25-27	Pl.14 r. II.	48	4 160	1588	1419	106,0	94,8	1 783	564	3,6	11,4	31,4	31,1	28,9	26,6
3	OSBD	Vinbarg A5/19-21	Pl.14 r. II.	48	4 160	1722	1419	115,0	94,8	1 761	557	3,8	11,9	33,3	33,8	31,2	28,8
4	OSBD	Vinbarg A3/7-9	Pl.14 r. II.	48	4 728	1220	1613	71,7	94,8	2 219	702	4,1	13,0	21,6	21,2	19,9	18,0
5	OSBD	Vinbarg A2/4-6	Pl.14 r. II.	48	4 240	1736	1447	113,7	94,8	1 951	617	4,0	12,6	32,2	32,1	30,4	28,5
6	OSBD	Vinbarg A17B/1-2	Pl.14 r. II.	32	3 056	867	1043	78,8	94,8	2 079	658	5,2	16,5	23,0	22,4	21,1	19,8
7	OSBD	Vinbarg A1/1-3	Pl.14 r. II.	48	4 184	1822	1428	120,9	94,8	2 001	633	4,1	13,0	33,9	37,2	34,5	30,3
8	OSBD	Vinbarg A7/22-24	Pl.14 r. II.	48	4 744	1296	1619	75,9	94,8	2 434	770	4,5	14,3	24,4	23,8	21,6	19,0
9	OSBD	Vinbarg A17A/3-5	Pl.14 r. II.	48	4 688	1341	1600	79,5	94,8	2 352	744	4,0	12,8	23,2	23,2	21,4	19,9
10	Spravbyt., s.r.o.	A.Svianteka 12,13,14	Pl.14 r. II.	48	4 331	2091	1425	134,1	91,4	1 984	628	4,0	12,6	39,5	40,1	37,5	33,6
11	Spravbyt., s.r.o.	A.Svianteka 10,11,15	Pl.14 r. II.	48	4 331	1640	1425	105,2	91,4	2 415	764	3,8	11,9	30,0	29,8	27,4	26,4

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

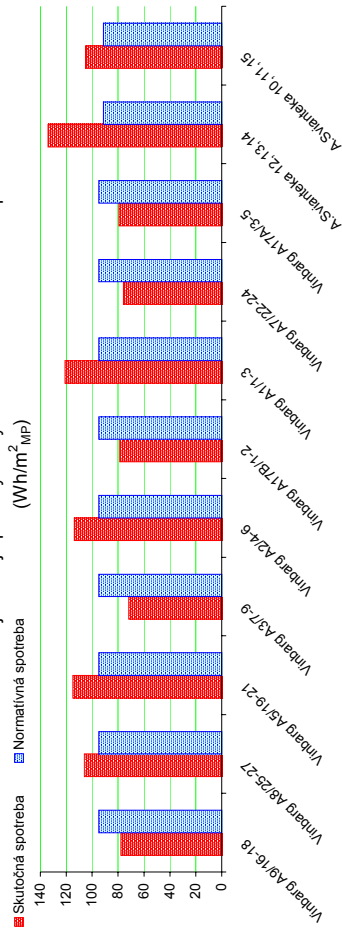

Meraná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok

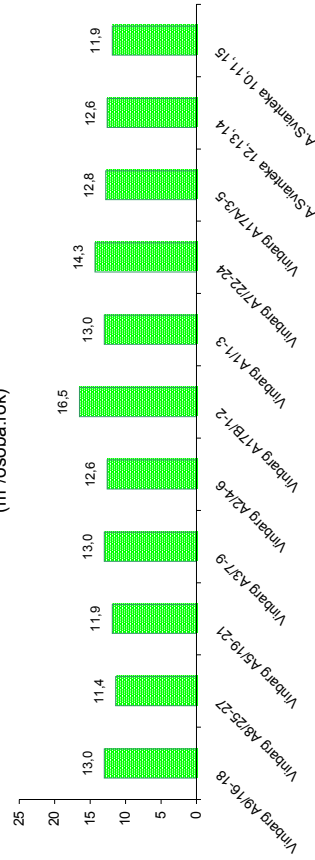


Tepelný okruh:


Kotoľňa K - 11, Bardejov

P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha	Teplota na vykurovanie			Spotreba TUV				
				bytov	osôb		spotreba		voda	teplo	memná spotreba			
							skutočná	normatív				skutočná	normatív	GJ/os.
ulica a číslo	m ²	GJ	GJ	kWh/m ²	m ³	GJ	GJ	m ³ /os.						
1	OSBD	Vinbarg B3b/4	Pl.14 b. II.	16	53	1533	412	538	74,7	97,6	798	286	5,4	15,1
2	OSBD	Vinbarg B7/7-8	Pl.14 r. II.	32	103	2864	835	977	80,9	94,8	1204	431	4,2	11,7
3	OSBD	Vinbarg B6/17-18	Pl.14 r. II.	32	126	3120	881	1065	78,5	94,8	1451	519	4,1	11,5
4	OSBD	Vinbarg A11/4-6	Pl.14 r. II.	36	134	3432	986	1171	79,8	94,8	1639	587	4,4	12,2
5	OSBD	Vinbarg B3c/1-3	Pl.14 r. II.	48	183	4656	1554	1589	92,7	94,8	2347	840	4,6	12,8
6	OSBD	Vinbarg B3a/5-7	Pl.14 r. II.	48	167	3552	1237	1212	96,7	94,8	1796	643	3,8	10,8
7	OSBD	Vinbarg B2/8-12	Pl.14 r. II.	80	300	7848	2020	2678	71,5	94,8	3544	1268	4,2	11,8
8	OSBD	Vinbarg B1/13-14	Pl.14 r. II.	40	164	4266	935	1456	60,9	94,8	2219	794	4,8	13,5
9	OSBD	Vinbarg A15/9-11	Pl.14 r. II.	48	167	4311	1333	1471	85,9	94,8	2052	734	4,4	12,3
10	OSBD	Vinbarg A12/7-9	Pl.14 r. II.	36	133	3330	1012	1136	84,5	94,8	1749	626	4,7	13,2
11	OSBD	Vinbarg A10/1-3	Pl.14 r. II.	36	145	3558	960	1214	75,0	94,8	1613	577	4,0	11,1
12	OSBD	Vinbarg B5/19-21	Pl.14 r. II.	72	230	6056	1850	2066	84,9	94,8	2864	1025	4,5	12,5
13	Spravbyť, s.r.o.	J.Švermu 10,11,12	Pl.14 r. II.	36	133	3273	1351	1077	114,7	91,4	1878	672	5,1	14,1
14	Spravbyť, s.r.o.	L. Novomeského 12,13,14	Pl.14 r. II.	48	184	4148	1864	1365	124,8	91,4	2626	940	5,1	14,3
15	Spravbyť, s.r.o.	L. Novomeského 6	Pl.14 r. II.	16	48	1287	439	423	94,8	91,4	591	212	4,4	12,3


Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie	Wh/m ² MPD			
	rok			
	2001	2002	2003	2004
1	22,5	23,1	21,4	18,7
2	27,7	26,9	25,5	20,3
3	24,3	24,8	22,1	19,7
4	23,7	24,4	22,1	20,0
5	28,8	29,8	27,1	23,2
6	29,6	29,9	27,5	24,3
7	21,3	22,6	19,4	17,9
8	19,6	19,8	17,5	15,3
9	26,1	26,7	24,9	21,5
10	24,9	25,1	23,1	21,2
11	22,2	23,2	20,8	18,8
12	24,9	25,6	24,0	21,3
13	32,1	33,5	31,2	28,7
14	36,0	37,7	35,1	31,3
15	30,8	29,9	28,3	23,8

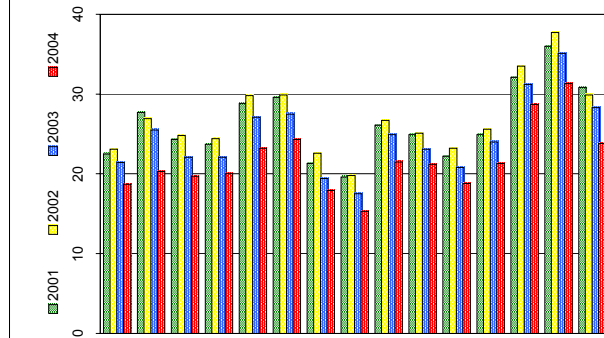

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

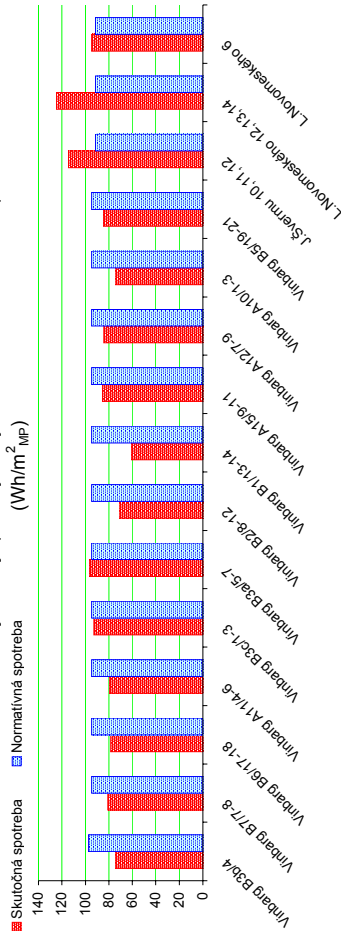

Memná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok

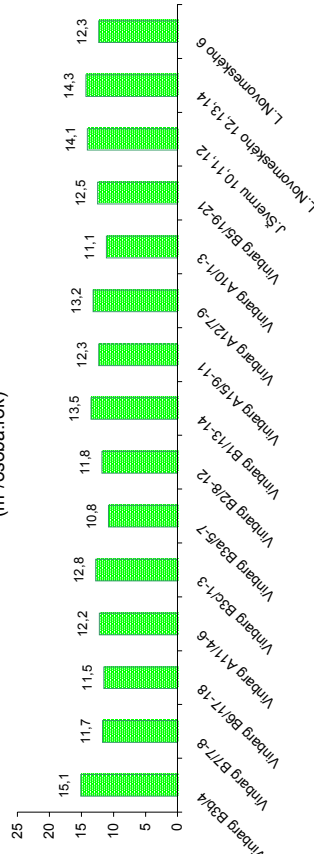


Tepelný okruh:


Kotolňa K - 12, Bardejov

P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet bytov osôb	Merná plocha m ²	Hodnoteného obdobia rok 2004				Spotreba TUV					
						Teplota na vykurovanie		Spotreba tepla		Spotreba vody		Spotreba tepla		Spotreba vody	
						skutočná	normatív	skutočná	normatív	skutočná	normatív	skutočná	normatív	skutočná	normatív
1	OSBD	Vinbang B13/16-18	Pl.14 r. II.	80	239	6 094	2080	2079	94,8	94,8	3 135	998	4,2	13,1	
2	OSBD	Vinbang B14/19-22	Pl.14 r. II.	96	278	8 480	2204	2894	72,2	94,8	3 055	973	3,5	11,0	
3	OSBD	Vinbang B4/7-9	Pl.14 r. II.	56	200	5 224	1551	1783	82,4	94,8	2 718	866	4,3	13,6	
4	Spravbyť, s.r.o.	J.Grešáka 1,2,3	Pl.14 r. II.	45	183	4 550	1477	1497	90,2	91,4	2 333	743	4,1	12,7	
5	Spravbyť, s.r.o.	J.Grešáka 10,11	Pl.14 r. II.	52	141	4 585	1709	1509	103,5	91,4	2 525	804	5,7	17,9	
6	Spravbyť, s.r.o.	J.Grešáka 12,13	Pl.14 r. II.	30	108	2 761	862	908	86,7	91,4	1 419	452	4,2	13,1	
7	Spravbyť, s.r.o.	J.Grešáka 14,15	Pl.14 r. II.	38	110	3 640	1044	1198	79,7	91,4	1 544	492	4,5	14,0	
8	Spravbyť, s.r.o.	J.Grešáka 4,5,6	Pl.14 r. II.	54	198	5 363	1701	1765	88,1	91,4	2 568	818	4,1	13,0	

Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie					
Wh/m ² MPD	rok				
	2001	2002	2003	2004	2004
29,5	30,2	26,4	23,8	23,8	23,8
23,2	23,1	20,0	18,1	18,1	18,1
25,7	26,0	22,2	20,7	20,7	20,7
25,9	27,6	24,7	22,6	22,6	22,6
30,6	32,7	28,6	26,0	26,0	26,0
30,6	31,5	27,5	21,7	21,7	21,7
32,6	33,4	26,0	20,0	20,0	20,0
27,0	27,3	24,5	22,1	22,1	22,1

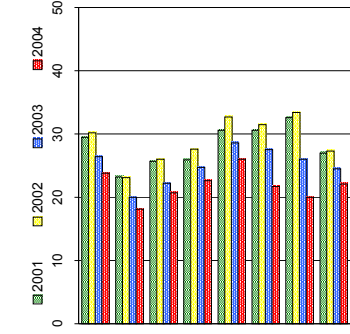


Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

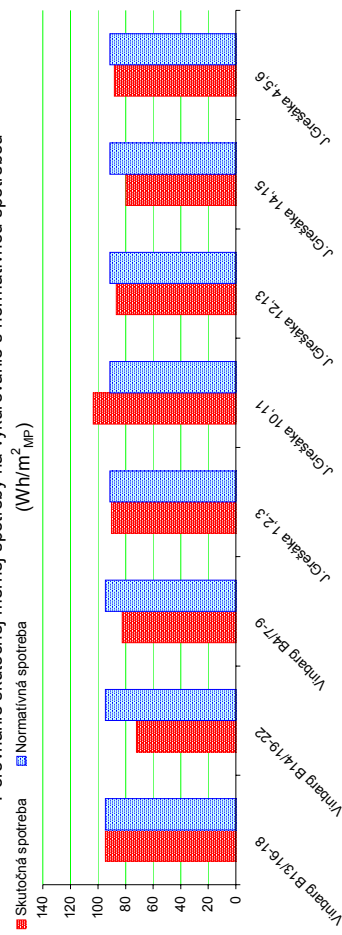

Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok

(m³/osoba.rok)

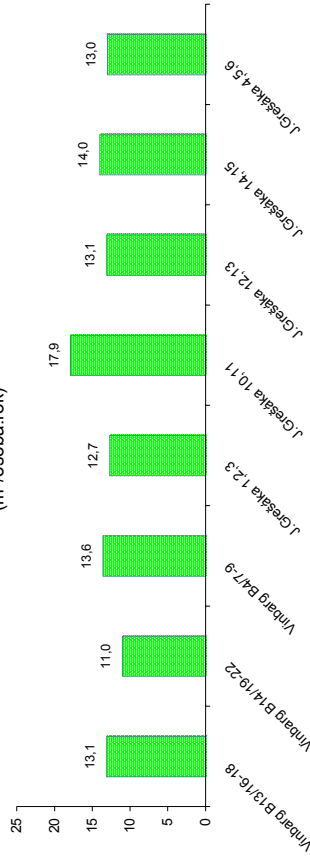

Tepelný okruh:


Kotolňa K - 13, Bardejov

P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu		Stavb. sústava		Počet		Merná plocha				Teplo na vykurovanie				Spotreba TUV							
		ulica a číslo		O3		bytov osôb		m ²		skutočná		normatív		skutočná		normatív		voda		teplo		merná spotreba	
1	BARDBYT, s.r.o.	Stocklova 7				1 3		150		60		47		111,5		87,2		0		0		0,0	
										GJ		GJ		kWh/m ² _{MP}		m ³		GJ		GJ/os.		m ³ /os.	

Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie

Wh/m ² _{MP} D	rok	2001	2002	2003	2004
28,5	2001	27,3	29,7	27,9	27,9

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

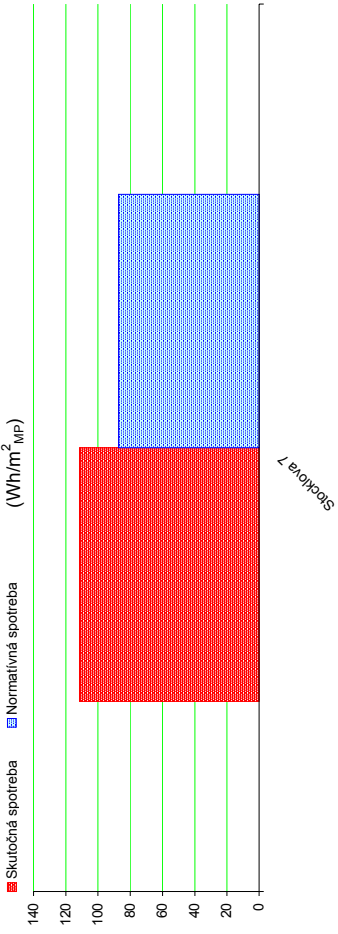

Tepelný okruh:

Kotolňa K - 15, Bardejov

P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu		Počet bytov osôb	Merná plocha	Hodnotené obdobie rok 2004							
		Staveb. sústava	ulica a číslo			Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV					
1	BARDBYT, s.r.o.	Radničné námestie 4	O4	4	260	skutočná	normatív	GJ	GJ	voda	teplo	memá spotreba	
				11		GJ	kWh/m ² MF	106,6	125,7	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.
				4	260	100	118	100	118	168	100	9,1	15,3


Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie

Wh/m ² MF.D				
rok	2001	2002	2003	2004
	16,3	18,7	19,1	15,7




Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

(Wh/m² MF)

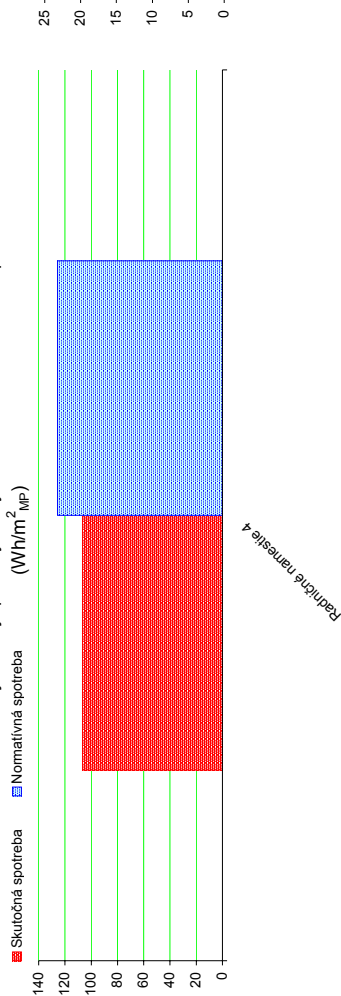


Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok


(m³/osoba.rok)

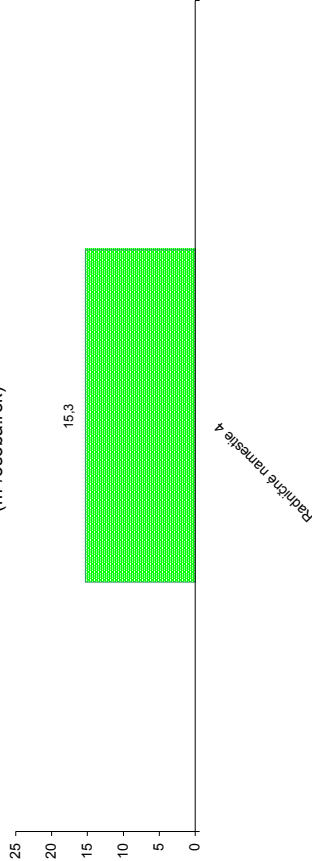

Tepelný okruh:		Kotolňa K - 05, OST - 1, Bardejov		Hodnotené obdobie rok 2004				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie									
P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha m ²	Teplu na vykurovanie			Wh/m ² _{MP} D							
				bytov osôb	bytov		spotreba skutočná	normatív	memná spotreba skutočná	normatív	voda	teplo	memná spotreba				
				GJ	GJ	kWh/m ² _{MP}	GJ	GJ	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	2001	2002	2003	2004	
1	Byty s.r.o.	Partizánska 11	BA NKS b. BA	47	120	3 000	1419	1306	131,4	120,9	1 216	401	3,3	36,8	35,2	36,2	32,4
2	OSBD	Gorická E2/12-14	T06B r. KE	62	129	4 667	1274	1739	75,8	103,5	1 714	496	3,8	20,3	21,6	20,3	19,0
3	OSBD	Gorická F1/1-8	T 15	96	232	7 460	2330	3580	86,8	133,3	3 020	875	3,8	24,1	25,4	23,4	21,8
4	OSBD	Moyzesova D2/1-6	T 15	72	167	5 604	2006	2669	99,4	133,3	2 468	715	4,3	26,8	27,8	25,9	24,9
5	OSBD	Moyzesova E4/10-11	T06B r. KE	32	88	3 200	771	1192	66,9	103,5	1 273	369	4,2	18,1	19,2	18,1	16,8
6	OSBD	Moyzesova E5/8-9	T06B r. KE	32	79	3 184	1042	1186	90,9	103,5	1 093	317	4,0	25,3	26,4	24,6	22,8
7	OSBD	Partizánska H1/21-22	BA NKS r. BA	24	76	2 514	1244	1063	137,5	117,5	824	239	3,1	36,8	39,5	37,3	34,5
8	OSBD	Partizánska H2/23-24	BA NKS r. BA	24	86	2 514	1198	1063	132,4	117,5	1 367	396	4,6	36,0	36,7	35,1	33,2
9	Spravbyt. s.r.o.	Partizánska 17	BA NKS b. BA	47	95	3 018	1543	1256	142,0	115,6	1 304	378	4,0	38,6	38,1	37,0	35,6
10	Spravbyt. s.r.o.	Partizánska 25,26	BA NKS r. BA	24	77	2 624	1282	1070	135,7	113,3	1 023	296	3,8	37,3	39,4	36,8	34,0
11	Spravbyt. s.r.o.	Partizánska 5	BA NKS b. BA	47	82	3 017	1734	1255	159,7	115,6	979	284	3,5	38,0	43,0	41,0	40,0
12	Spravbyt. s.r.o.	Gorická 15,16,17	T06B r. KE	62	150	4 672	1424	1678	84,7	99,8	2 056	596	4,0	27,4	28,0	27,1	21,2
13	Spravbyt. s.r.o.	Gorická 9,10,11	T06B r. KE	62	167	4 672	1252	1678	74,4	99,8	1 898	550	3,3	24,8	25,5	19,8	18,7

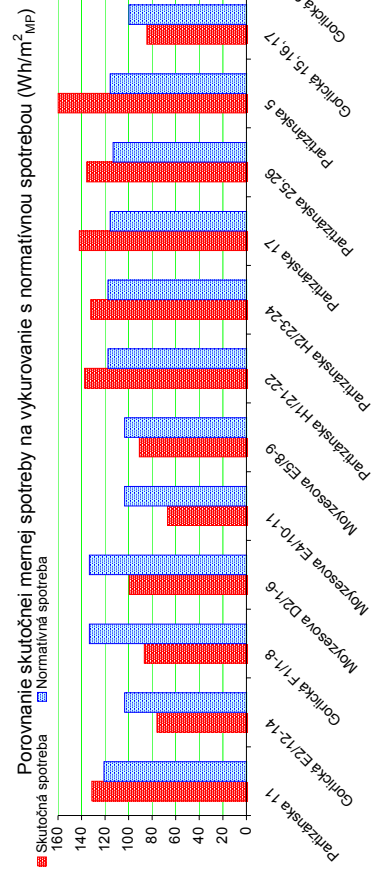

Memná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)

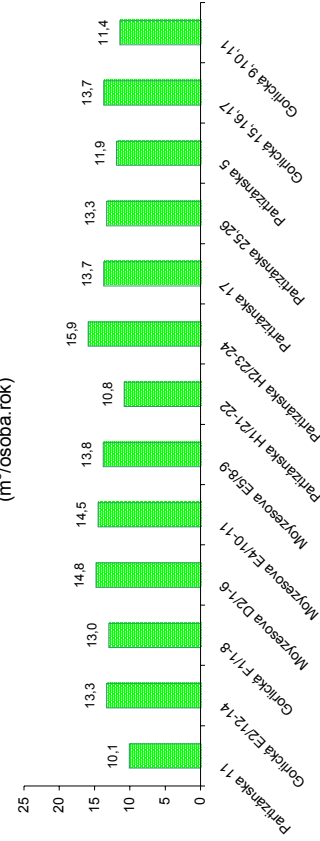


Teplotný okruh:


Kotolňa K - 05, OST - 2, Bardejov

P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov/osôb	Merná plocha m ²	Teplota na vykurovanie				Spotreba TUV			
						skutočná	normatív	GJ	skutočná	normatív	voda	teplo	meraná spotreba
1	OSBD	Wolkerova G1/1-3	T 15	35	87	880	1307	92,7	137,7	1 277	370	4,3	14,7
2	OSBD	Wolkerova G3/7-9	T 15	35	79	874	1285	93,7	137,7	1 265	366	4,6	16,0
3	Spravbyt., s.r.o.	Wolkerova 4,5,6	T 02	36	89	887	1095	98,6	121,7	1 053	305	3,4	11,8


Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie				
W/m ² MP	rok			
	2001	2002	2003	2004
24,7	26,3	25,4	23,2	23,2
25,1	26,7	25,2	23,5	23,5
33,9	30,8	28,0	24,7	24,7

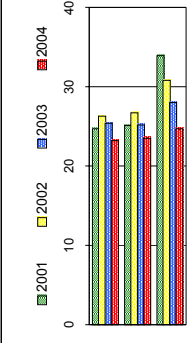

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

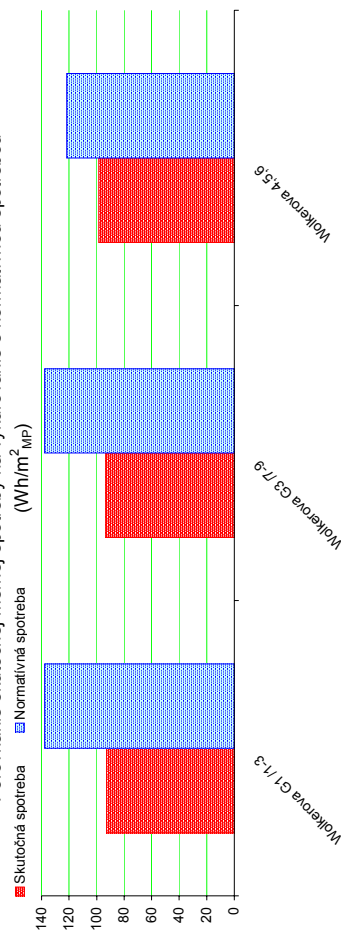

Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)

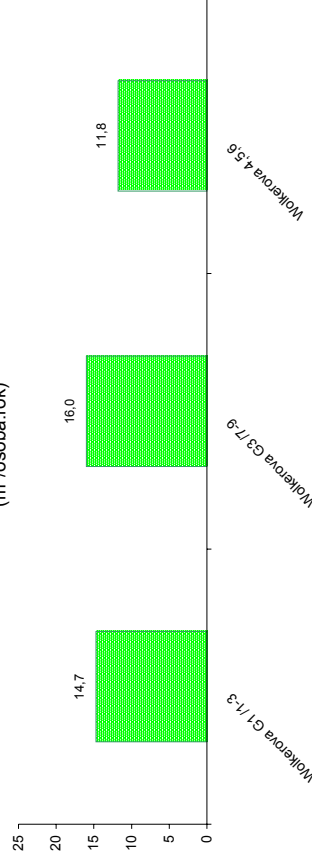


Tepelný okruh:


OST 4, Bardejovské kúpele

P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha	Teplo na vykurovanie				Hodnotené obdobie rok 2004					
				bytov	osôb		skutočná	normatív	GJ	GJ	skutočná	normatív	spotreba	spotreba	voda	teplo
						m ²	GJ	GJ	kWh/m ² MP	kWh/m ² MP	GJ	GJ	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.
1	Spravbyt., s.r.o.	Bardejovské kúpele 16,17	T 02	12	23	833	311	365	103,7	121,7	191	48	2,1	8,3		
2	Spravbyt., s.r.o.	Bardejovské kúpele 24	T 02	4	10	287	109	126	105,5	121,7	71	18	1,8	7,1		
3	Spravbyt., s.r.o.	Bardejovské kúpele 19-20	T 02	12	23	833	331	365	110,5	121,7	161	40	1,8	7,0		
4	Spravbyt., s.r.o.	Bardejovské kúpele 21	T 02	4	10	287	174	126	168,4	121,7	143	36	3,6	14,3		

Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie						
Wh/m ² MPD						
rok						
2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003
39,2	38,1	30,4	26,0	39,2	38,1	30,4
41,4	35,6	27,5	26,4	41,4	35,6	27,5
34,3	33,8	30,5	27,7	34,3	33,8	30,5
47,7	47,8	43,1	42,2	47,7	47,8	43,1

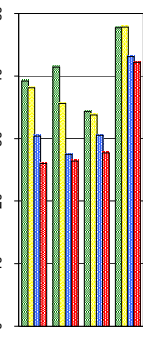

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou

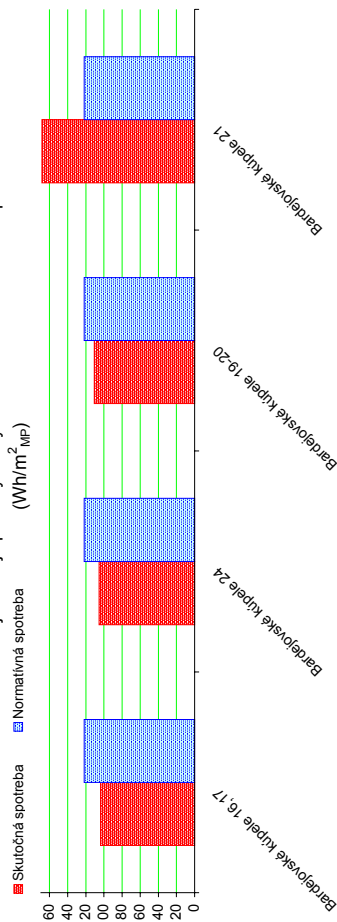

Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)

